

Gebrauchsanweisung

EC Inline Filter Unit 500/800/1200 m³/h



Deutsch

Schritt 1:

Öffnen Sie alle Schnellverschlussklemmen, sodass der Deckel frei steht und heben Sie diese ab.



Schritt 2:

Kontrollieren Sie den Inhalt.
Die CarbonActive EC Inline Filter Unit enthält:

- Kartonschachtel mit CA HL Granulate Filter
- 1 x Strebe plus runden Pressflansch
- 1 x Temperature Controller
- 1 x Digital Fan (montiert)

Entfernen Sie den Inhalt aus der Unit und nehmen Sie den CA HL Granulate Filter aus der Schachtel.



Schritt 3:

Führe Sie den CA HL Granulate Filter mit der Muffe in die Öffnung der Unit ein.




Schritt 4:

- a) Halten Sie den Filter in Position.
b) Führen Sie die Halterung schräg ein.



a)



b)



Gebrauchsanweisung


EC Inline Filter Unit 500/800/1200 m³/h




Deutsch

c) Führen Sie die Scheibe in den Boden des Filters ein und fixieren / halten Sie diese mit der Hand.

d) Drehen Sie die Strebe ab und führen Sie diese in die dafür vorgesehenen Anker an der Innenseite der Unit ein.



c)




d)

Schritt 5:

Ziehen Sie die Feststellschraube so fest wie möglich gegen die Verstrebung an.


Montieren Sie die Servicetüre wieder. Die Schnellspannverschlüsse müssen nicht zu fest angezogen werden.

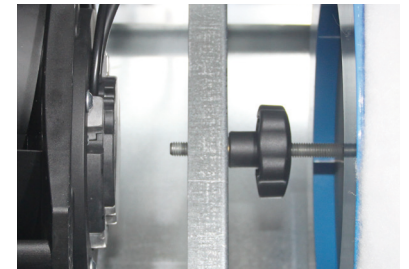

Schritt 6:

Anschliessen des Reglers.
ACHTUNG!!! Controller an dünne Kabel anschliessen. Schliessen Sie die folgenden Farben mit den angebrachten Klemmen zusammen:

Regler	Filter Unit
Rot	Rot
Blau	Blau
Gelb	Gelb
	~~Weiss abklemmen~~

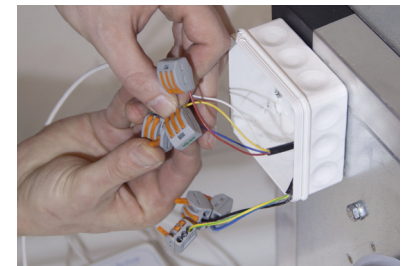

Schritt 7:

Schliessen Sie die Filter Unit an den Strom an. **ACHTUNG!!!** Strom an **dicke** Kabel anschliessen. Beim Anschluss an die dünnen Kabel wird der Ventilator beschädigt und es kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden. Lassen Sie die elektrischen Anschlussarbeiten durch eine Fachperson ausführen.

500 m ³ /h	800 m ³ /h	1200 m ³ /h
Nennspannung in V 230 Leistungsaufnahme in W 85 Stromaufnahme in A 0.80	Nennspannung in V 230 Leistungsaufnahme in W 169 Stromaufnahme in A 1.35	Nennspannung in V 230 Leistungsaufnahme in W 170 Stromaufnahme in A 1.40

Auf www.carbonactive.ch sind Videos zur Gebrauchsanweisung sowie Informationen zum Produkt zu finden. Fertig!! Viel Spass ...

User Guide


EC Inline Filter Unit 500/800/1200 m³/h



English

Step 1:

Open all quick connect clamps so that the lid is free and lift this off.

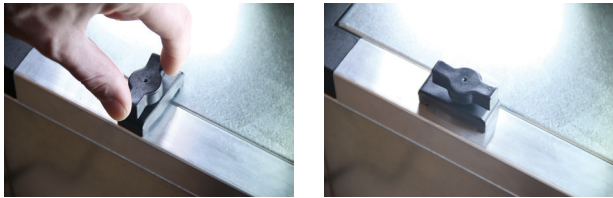

Step 2:

Check the contents.
The Carbon Active EC Inline Filter Unit includes:

- carton box with CA HL Granulate Filter
- 1 x strut plus round pressure flange
- 1 x Temperature Controller
- 1 x Digital Fan (installed)

Remove the contents from the unit and take the CA HL Granulate Filter out of the box.




Step 3:

Induct the CA HL Granulate Filter with the connection ahead into the opening of the unit.



Step 4:

- a) Hold the filter in position.
b) Insert the mounting diagonally.

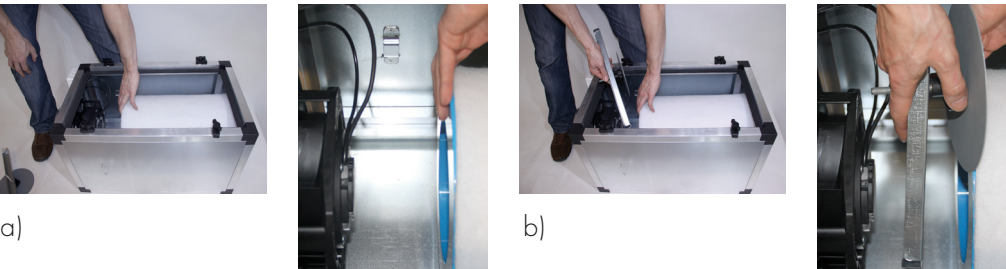

User Guide



EC Inline Filter Unit 500/800/1200 m³/h



English

c) Insert the pane in the bottom of the filter and fix / hold it with your hand.

d) Turn off the strut and run them into the appropriate anchor on the inside of the unit.

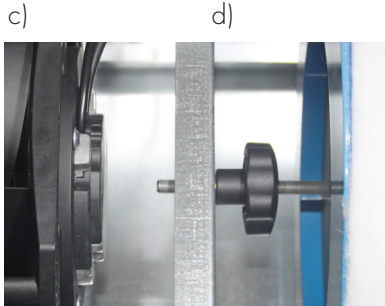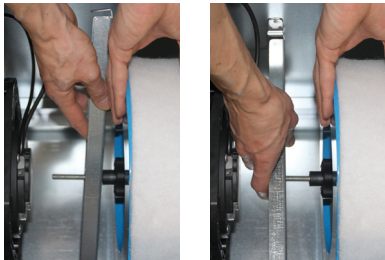

Step 5:


Tighten the locking screw as tight as possible against the strut.

Install the service door back. The quick-release clips do not have to be tightened.

Step 6:

Connecting the controller.
ATTENTION!!! Connect the controller to thin cable.
Connect the following colors with the mounted terminals together:

Controller	Filter Unit
Red	Red
Blue	Blue
Yellow	Yellow
	~~Disconnect White~~

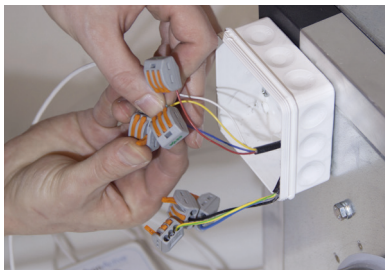

Step 7:

Connect the filter unit to the power supply. Attention! Connect power to **thick** cables. When connecting to the thin cable the fan is damaged and there can no warranty claim be asserted. The electrical wiring work should be carried out by a qualified electrician.

500 m³/h	800 m³/h	1200 m³/h
Rated voltage in V 230 Power Consumption in W 85 Current consumption in A 0.80	Rated voltage in V 230 Power Consumption in W 169 Current consumption in A 1.35	Rated voltage in V 230 Power Consumption in W 170 Current consumption in A 1.40

Videos for instruction and information can be found on www.carbonactive.ch
Ready!! Have fun ...

Mode d'emploi de

EC Inline Filter Unit 500/800/1200 m³/h



Français

Étape 1:

Ouvrez tous les colliers de serrage rapide, de sorte que le couvercle soit libre et retirez-le.



Étape 2:

Contrôlez le contenu. L'unité de filtration EC Inline de CarbonActive contient:

- Boîte en carton avec CA HL Granulate Filter
- 1 x bielle avec bride tournante
- 1 x contrôleur de température
- 1 x ventilateur numérique (monté)

Retirez le contenu de l'unité et sortez le CA HL Granulate Filter de la boîte.




Étape 3:

Insérez le CA HL Granulate Filter dans l'ouverture de l'unité à l'aide du manchon.




Étape 4:

- a) Maintenez le filtre en position.
b) Insérez le support en diagonale.



b)



Mode d'emploi de



EC Inline Filter Unit 500/800/1200 m³/h



Français

c) Insérez le disque dans la base du filtre et fixez-le ou maintenez-le avec votre main.

d) Retirez la bielle et insérez-la dans l'armature prévue à cet effet à l'intérieur de l'unité.




c)

d)

Étape 5:

Serrez la vis de blocage aussi fermement que possible contre la contrefiche.

Remontez la porte de service. Les dispositifs de fermeture rapide ne doivent pas être serrés trop fermement.

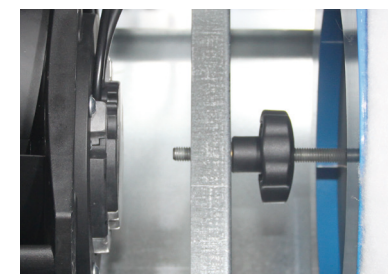

Étape 6:

Raccordez le régulateur. ATTENTION!!! Raccorder le contrôleur au câble fin. Associez les couleurs suivantes avec les bornes montées: (câbles fins)

Régulateur	Filter Unit
Rouge	Rouge
Bleu	Bleu
Jaune	Jaune
	~~Déconnecter le blanc~~



Étape 7:

Raccordez l'unité de filtration à la prise électrique. ATTENTION!!! Raccorder l'alimentation au câble **épais**. Le ventilateur sera endommagé en cas de raccordement au câble fin et cela peut compromettre le droit à la garantie. Les travaux de raccordement ne doivent être exécutés que par un spécialiste autorisé.

500 m³/h	800 m³/h	1200 m³/h
Tension nominale en V 230 Puissance absorbée en W 85 Consommation de courant A 0.80	Tension nominale en V 230 Puissance absorbée en W 169 Consommation de courant A 1.35	Tension nominale en V 230 Puissance absorbée en W 170 Consommation de courant A 1.40

Sur www.carbonactive.ch, vous trouverez des vidéos faisant office de mode d'emploi, ainsi que des informations quant au produit. Terminé!! Amusez-vous bien ...

Istruzioni per l'uso dell'

EC Inline Filter Unit 500/800/1200 m³/h



Italiano

Passo 1:

Aprire tutti i dispositivi di serraggio rapido in modo da liberare il coperchio e sollevarlo.



Passo 2:

Controllare il contenuto.

La CarbonActive EC Inline Filter Unit include:

- scatola di cartone contenente il CA HL Filter
- 1 x elemento rigido di sostegno con flangia di compressione rotonda
- 1 x controllore di temperatura
- 1 x ventilatore numerico (montato)

Rimuovere il contenuto dall'unità ed estrarre il CA HL Granulate Filter dalla scatola.



Passo 3:

Introdurre il CA HL Granulate Filter con il manicotto nel vano dell'unità.




Passo 4:

a) Mantenere il filtro in posizione.

b) Introdurre il supporto diagonalmente.



a)



b)



Istruzioni per l'uso dell'


EC Inline Filter Unit 500/800/1200 m³/h




Italiano

c) Introdurre il disco sul fondo del filtro e fissarlo, tenendolo con la mano.

d) Ruotare l'elemento rigido di sostegno e inserirlo nell'apposito ancoraggio predisposto sul lato interno dell'unità.



c)




d)

Passo 5:

Serrare la vite di arresto il più possibile contro l'elemento di sostegno.

Rimontare il pannello di servizio. I dispositivi di serraggio rapido non devono essere serrati con troppa forza.

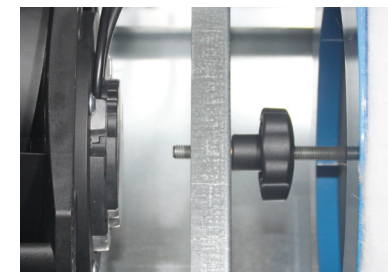

Passo 6:

Collegamento del regolatore. ATTENZIONE!!! Collegare il controller con i cavi sottili, unendo tra loro i vari colori con morsetti adatti come di seguito indicato:

Regolatore	Filter Unit
Rosso	Rosso
Azzurro	Azzurro
Giallo	Giallo
	~~Scollegare il bianco~~



Passo 7:

Allacciamento della Filter Unit alla corrente. ATTENZIONE!!! Effettuare il collegamento con i cavi **spessi**. Il collegamento con cavi sottili danneggia il ventilatore e fa perdere ogni diritto a prestazioni in garanzia. Il lavoro cablaggio elettrico deve essere effettuato da un elettricista qualificato.

500 m ³ /h	800 m ³ /h	1200 m ³ /h
Tensione nominale V 230 Potenza assorbita W 85 Corrente assorbita A 0.80	Tensione nominale V 230 Potenza assorbita W 169 Corrente assorbita A 1.35	Tensione nominale V 230 Potenza assorbita W 170 Corrente assorbita A 1.40

Sul sito www.carbonactive.ch sono disponibili dei filmati sulle modalità d'uso e informazioni sul prodotto. Finito!! Buon divertimento ...